Alle brandschutz-
All fire protections
technischen Einrichtungen
and technical facilities
müssen frei zugänglich
must be kept completely free
und sichtbar sein !
and be visible!

# HALLE / Hall 7

14.02.2025

Notausgang
Emergency Exit

Feuermelder
Fire Alarm Box

Feuerlöscher, Hydrant
Fire Extinguisher

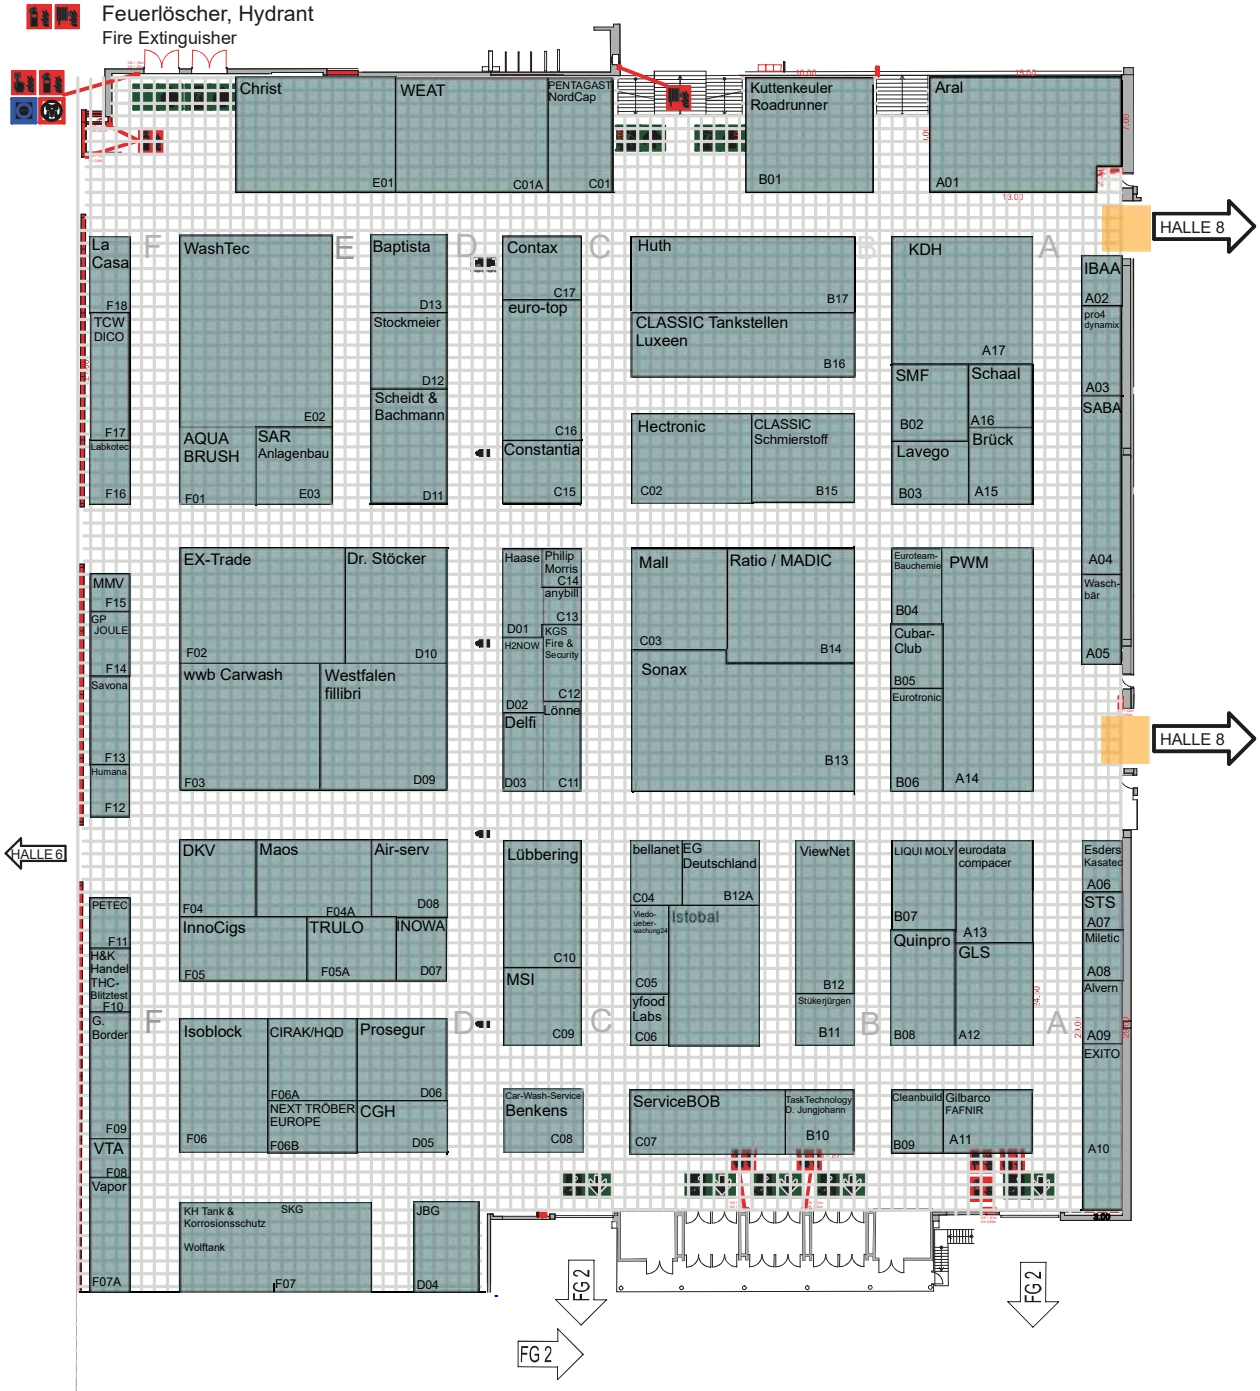


Säulen

Reserviert

Gebucht

Fluchtwege

Durchgang